Rzut przyziemia – instalacja wodociągowa
Skala 1:100

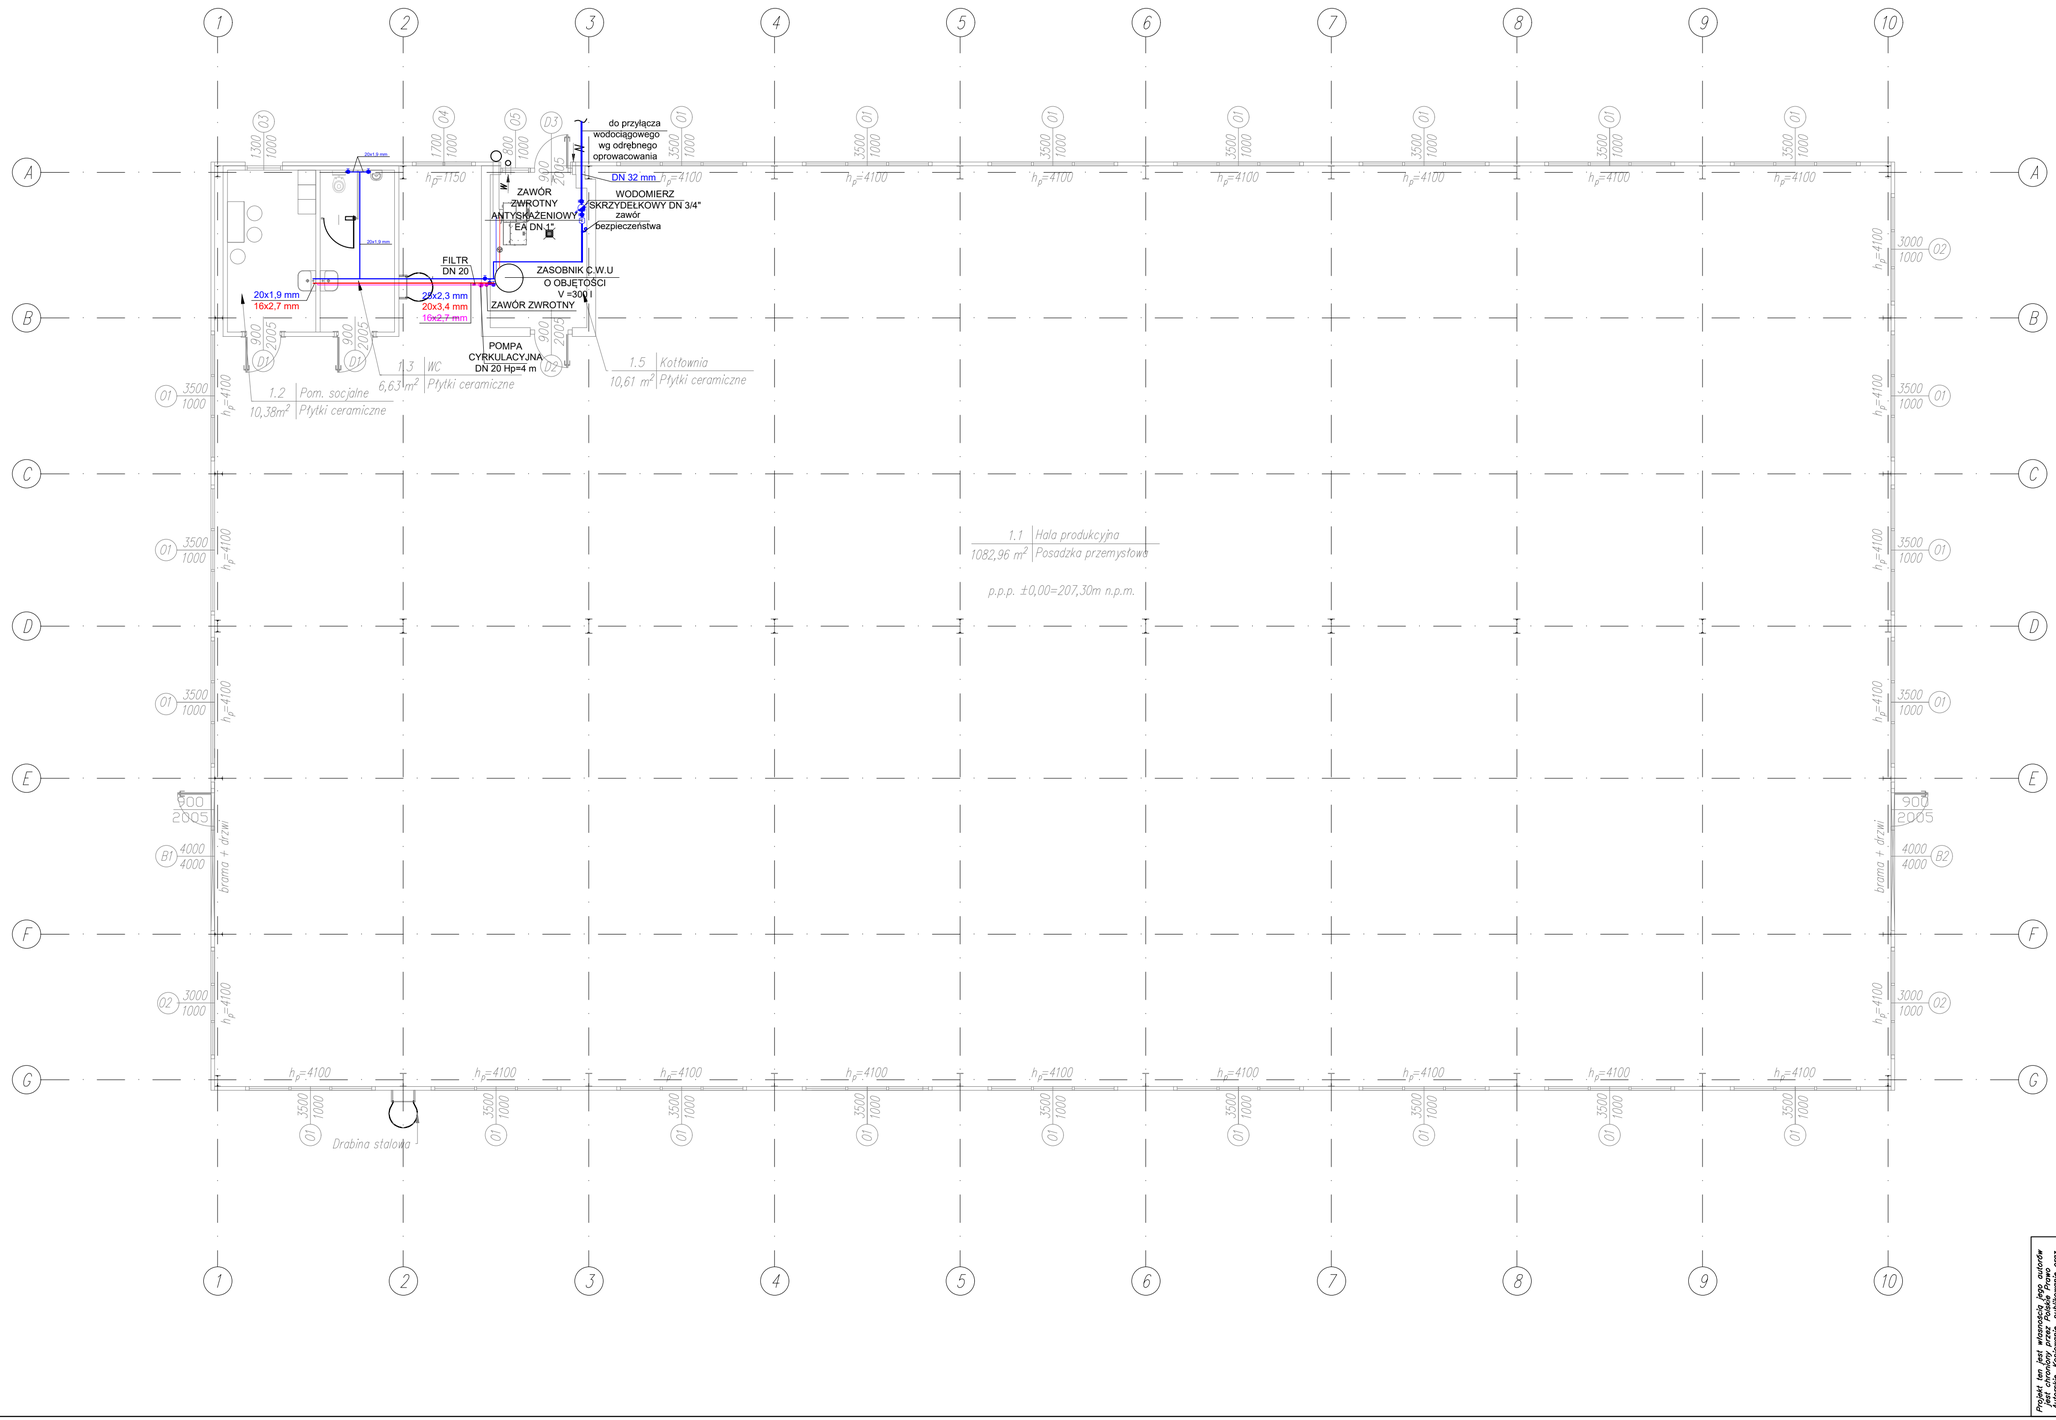

OZNACZENIA:

PRZEWÓD WODY ZIMNEJ

PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ

PP-R 20/16 mm MATERIAŁ, ŚREDNICA NOMINALNA DN

ROZDZAJ RURY DLA OKREŚLONEJ ŚREDNICY PRZEWODU DO WODY:	ZIMNEJ/	CIEPŁEJ
PP-R 16 mm	PN 10 16 x 2,7 mm	PN 20 16 x 2,7 mm
PP-R 20 mm	PN 10 20 x 1,9 mm	PN 20 20 x 3,4 mm
PP-R 25 mm	PN 10 25 x 2,3 mm	PN 20 25 x 4,2 mm
PP-R 32 mm	PN 10 32 x 2,9 mm	PN 20 32 x 5,4 mm

UWAGA

- DO INSTALACJI WODY ZIMNEJ STOSOWAĆ RURY PP-R JEDNORODNE CIENKOŚCIENNE DO ZIMNEJ WODY KLASY PN10 (S5/SDR11)
- DO INSTALACJI WODY CIEPŁEJ STOSOWAĆ RURY PP-R JEDNORODNE, GRUBOŚCIENNE UNIWERSALNE KLASY PN 20 (S2,5/SDR6)
- PRZEWODY POZIOME WODY ZIMNEJ I CIEPEJ PROWADZIĆ W SZLICHCIE CEMENTOWEJ W WARSTWIE STYROPIANU
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PROWADZIĆ W IZOLACJI TERMICZNEJ
- PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH

Projekt ten jest własnością jego autorów i podlega ochronie prawnej. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie tych rysunków do jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Wszelkie roszczenia prawne przysługują autorowi projektu.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO INNOWACYJNYCH MAŁYCH ELEKTROCIEPŁOWNI BIOMETANOWYCH
woj. lubelskie; pow. lubelski; jedn.ewid. 060910_2; obręb: 0010 Niedrzwica Duża; działka nr 1194

GAJ-STAL BIOMETANIZACJA STALOWA	GAJ-STAL Wnętrzne 21 21-421 Tuchowicz	inwestor: BIOPOLINEX Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45 20-417 Lublin

STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA
	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Hanna Marczuk	61/Lb/97	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Grzybek	LUB/0018/POOS/03	

X 2019 skala: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

NR RYS. S-01